


HERRAJES ELÉCTRICOS

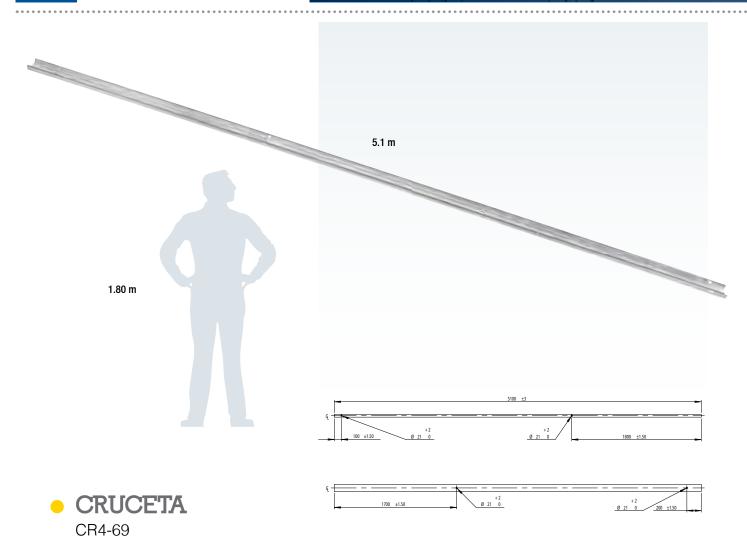

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	NORMAS APLICADAS
Canal 4" A-36	NMX-B-254-CANACERO-2008 Inspección en Recibo
Milímetros (Dibujo sin escala)	Muestreo con un AQL de 2.5
Corte ± 3.0 Barrenado + 2.0 Troquelado Gramil ± 1.5 Distancia centros + 1.5	NRF-023-CFE-2009
Galvanizado por inmersión en caliente.	NMX-H-004-SCFI-2008 (Certificado del Proveedor)
El peso no exceder 1000 kgs	NRF-001-CFE-2007
Aprox. 41.00 kgs.v	
En estructuras de suspensión tipo H, en líneas de alta tensión.	ESPECÍFICACION CFE2C900-63 REV 110808
	Canal 4" A-36 Milímetros (Dibujo sin escala) Corte ± 3.0 Barrenado + 2.0 Troquelado Gramil ± 1.5 Distancia centros ± 1.5 Galvanizado por inmersión en caliente. El peso no exceder 1000 kgs Aprox. 41.00 kgs.v En estructuras de suspensión tipo H, en